

LEGENDA SIMBOLI	
PRC	Pannello di ripetizione della centrale di allarme incendio dotato di display
ALL	Pannello ottico acustico di allarme incendio inserito ed alimentato direttamente nel loop
	Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato in ambiente completo di dispositivo di isolamento linea
	Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato nel controsoffitto completo di dispositivo di isolamento linea e ripetitore ottico segnale di allarme posizionato in ambiente in posizione visibile
	Ripetitore ottico segnale di allarme da rivelatore posto in aree non direttamente visibili. Posizionato a parete fuoriporta in posizione visibile
	Pulsante di allarme incendio completo di cartello conforme alla norma UNI 7546-16
C	Modulo di comando/controllo ad un ingresso e una uscita completo di relè di disaccoppiamento
EM	Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza con gruppo autonomo di emergenza IP65 con sorgente a LED 550lm, completo di interfaccia per controllo centralizzato.
EM	Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza S.A. con gruppo autonomo di emergenza IP40 con pittogramma indicante la via di fuga, con sorgente a LED, autonomia minima 2h con tempo di ricarica batterie di 12 ore, interfaccia per controllo centralizzato.
	Apparecchio illuminante 600x600mm da incasso nel controsoffitto IP40 a luce diretta, ottica a doppia parabolicità antiriflesso, con sorgente a LED 40W
	Interruttore unipolare in contenitore da esterno
	Presa serie civile tipo P30 con terra laterale e centrale 2x10/16A+T in contenitore da esterno IP40 completa di supporto e placca di finitura
TD	Presa RJ45 per trasmissione fonia/dati in contenitore da esterno IP40 completa di supporto e placca di finitura
	Postazione microfonica di servizio per annunci su più zone in versione da tavolo
VVF	Postazione microfonica per comunicazioni di emergenza Vigili del fuoco
	Postazione con PC supervisione (esistente, da rimuovere dal locale adiacente e ricollocare)

Note:
- Gli impianti elettrici (illuminazione normale e forza motrice) del centro gestione emergenze dovranno essere derivati dall'impianto esistente.
- L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà alimentato dal Soccorritore C del Corpo "C-C" e collegato al sistema di supervisione
- L'impianto di rivelazione incendio del centro gestione emergenze dovrà essere collegato al loop esistente.

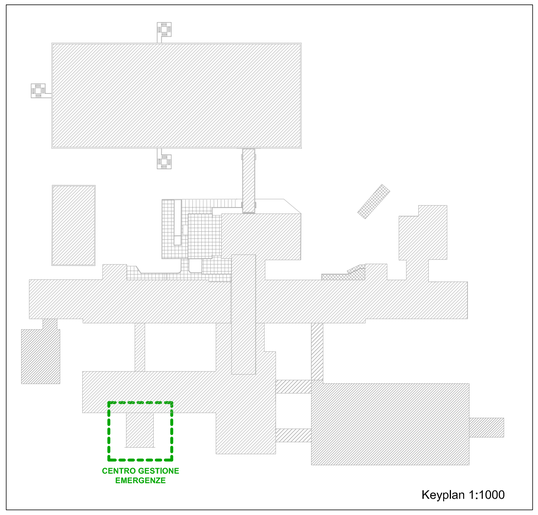


Keyplan 1:1000


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

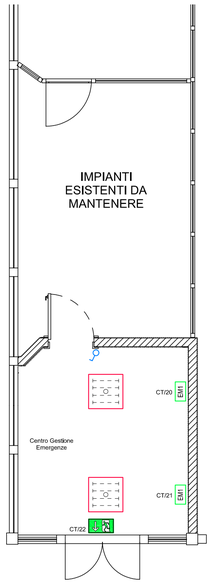

IMPIANTO FORZA MOTRICE E FONIA / DATI

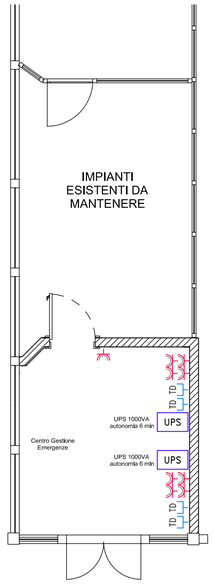

IMPIANTI SPECIALI

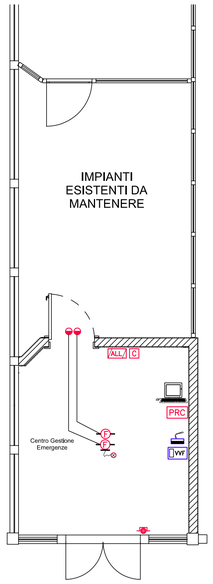

Ospedale di Desio

ASST MONZA

Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto strutturale:
ing. Matteo Spairani

progetto impianti meccanici ed elettrici
ing. Roberto Taddia



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3	05/06/2018	REVISIONE 3 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	DC	DC
2	25/05/2018	REVISIONE 2 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	DC	DC
1	04/05/2018	REVISIONE 1 - AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	DC	DC
0	10/04/2018	EMISSIONE	DC	DC

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani
Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.
E-104

Oggetto
PROGETTO ESECUTIVO
Impianti elettrici

Scala: 1:50

Data 10/04/2018

Commessa 2018602

Descrizione
Centro Gestione Emergenze
Impianti elettrici

Nome file E8602-E-104-Cge

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.