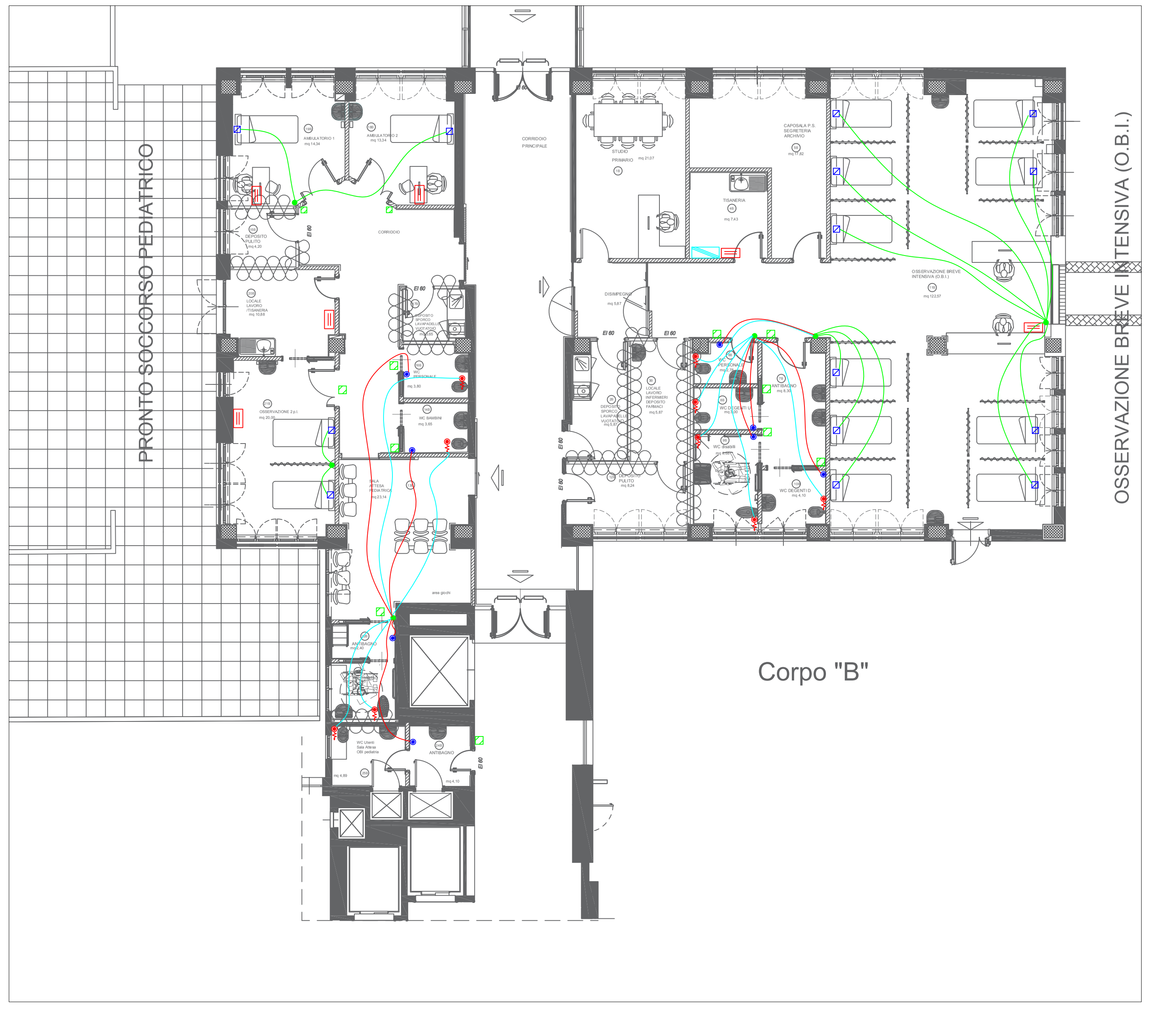



| SIMBOLO | LEGENDA IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI |
|---|---|
| | PREDISPOSIZIONE CENTRALINO DI CHIAMATA |
| | TERMINALE DI CAMERA IN ARRIVO DA CANALINA<br>IMPIANTI SPECIALI INSTALLATA AD H = 220 cm P.P.F. |
| | CONCENTRATORE |
| | SCATOLA PER LAMPADA FUORIPORTA INSTALLATA<br>AD H = 220 cm P.P.F. |
| | PREDISPOSIZIONE TESTALETTO |
| | PREDISPOSIZIONE PULSANTE A TIRANTE INSTALLATO<br>AD H = 220 cm P.P.F. |
| | PULSANTE IMPIANTO ANNULLAMENTO ALLARME BAGNO |
| | TUBAZIONE PER PREDISPOSIZIPONE PULSANTE A TIRANTE |
| | TUBAZIONE PER PREDISPOSIZIONE TESTALETTO |
| | TUBAZIONE PER PREDISPOSIZ. ANNULLAMENTO ALLARME BAGNO |

Commitente:

Ospedale di Desio — Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia — ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

**AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO**
**Via Mazzini, 20832 Desio (MB)**



| Direttore generale | Direttore sanitario | RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale | Direttore generale dei lavori | Imprese aggiudicatarie |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Mario Nicola Francesco Alparone | Dott.ssa Laura Radice | Dott. Ing. Sabrina Piatti | | |

| Progetto Architettonico | Progetto Strutturale | Progetto Impiantistico | Coor. Sic. in fase di Progettazione |
|---|---|---|---|
| Keller Associati S.r.l.<br>Arch. Sergio Carangelo | Keller Associati S.r.l.<br>Ing. Alberto Farisè | Corbellini S.r.l.<br>Ing. Umberto Corbellini | Corbellini S.r.l.<br>Ing. Umberto Corbellini |

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI S.R.L.
Via Ingonni, n°54 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl
Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

| Rev | Data | Emesso | Redatto | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.11.19 | Emesso per consegna progetto esecutivo | Corbellini | Corbellini | Corbellini |
| 1 | 27.11.19 | Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19 | Corbellini | Corbellini | Corbellini |
| 2 | 23.12.19 | Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19 | Corbellini | Corbellini | Corbellini |

**Progetto esecutivo** — **Elettrici e speciali**

**Corpo E corpo B**
**Impianto chiamata infermieri**

| Commessa | Fase / Serie / n° elaborato | Revisione |
|---|---|---|
| 281 | 4.7.08 | 2 |

Scala: -
Data: 23.12.19

File: 281 _ 4.7.08 rev 2 _23.12.19 - Layout corpo B - Impianto chiamata infermieri

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE