


PARTICOLARE *

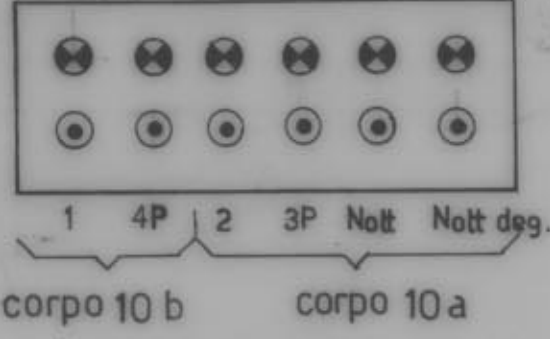

Canala PVC 120mm
4x1x2,5 acc. 2-3P
2x1x2,5 CL1
4x1x2,5 CL1P-2P
4x1x2,5 nott. altro-nott. deg.

corpo 9
vedi dis. n. 9621

TP25-14x1x1
com. 1-4P-2-3P-nott. altro
nott. degenze

TP20-4x1x1,5 acc. 1P-5
1x1x2,5 terra
vedi disegno
n. 12N/9638

canala PVC 120mm
4x1x2,5 CL1P-2P
2x1x2,5 CL1
2x1x2,5 nott. deg.


canala PVC 120mm
4x1x2,5 acc. 1-2P
2x1x2,5 CL2
2x1x2,5 CL1P
2x1x2,5 nott. altro



Vedi disegno n. 12N/9607

LABORATORIO D'URGENZA

App. ill. con schermo opale
(*) conduttore equipotenziale
vedi disegno n. 12N/9633

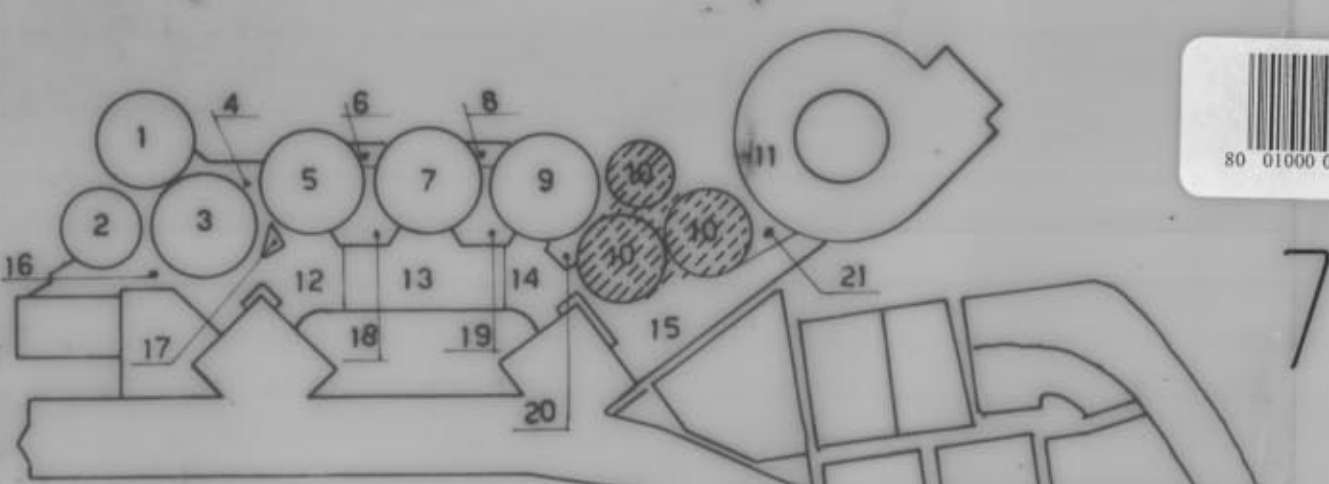

REVISIONI	
N°	Data
1	1988
2	1987

NUOVO OSPEDALE DI MONZA
Piano a Q-4,90 CORPO POSTERIORE
PRONTO SOCCORSO Corpi 10a-10b-10c