centrale di sterilizzazione

PARTICOLARE "A"


PARTICOLARE "B"

PARTICOLARE "C"

PARTICOLARE "D"

urgenze ostetriche

pronto soccorso

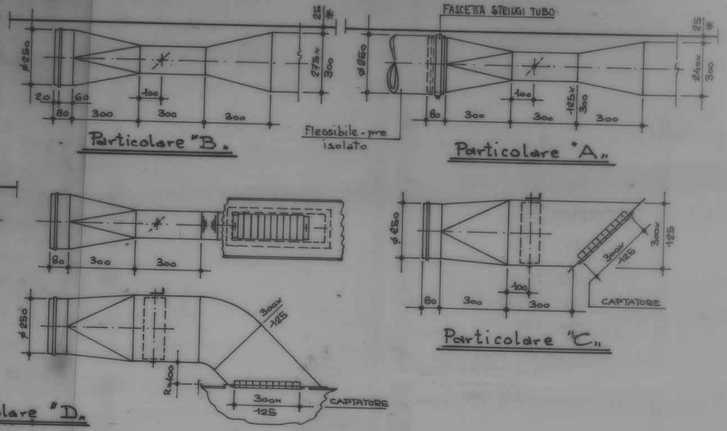

NB. CANALI A PERFETTA TENUTA D'ARIA.

- Le misure dei CANALI s'intendono LUCE NETTA.
- Raggi interni delle curve dove non diversamente indicato sono da 150 mm.
- Le QUOTE mancanti sono da rilevare in cantiere.
- Le curve dei canali di mandata devono avere alette direttrici.
- Per OPERE MURARIE vedi dis. 31BR 1007/579.
- Per posizionamento e tipi diffusori e griglie vedi dis. 31BR 1007/568.
- Per SEZIONI vedi dis. 31BR 1007/582.
- Per canali esistenti a SOFFITTO vedi dis. 31BR 1007/575.

B	Aggiunto canale di mandata (4) e numerazione CANALI				
PS34	Sistemazione CANALI di MANDATA e RIPRESA CORPO 9 - Pronto Soccorso q -4.90				
	osp. Monza				
14/7/86			1:50	B	31BR 1007/581