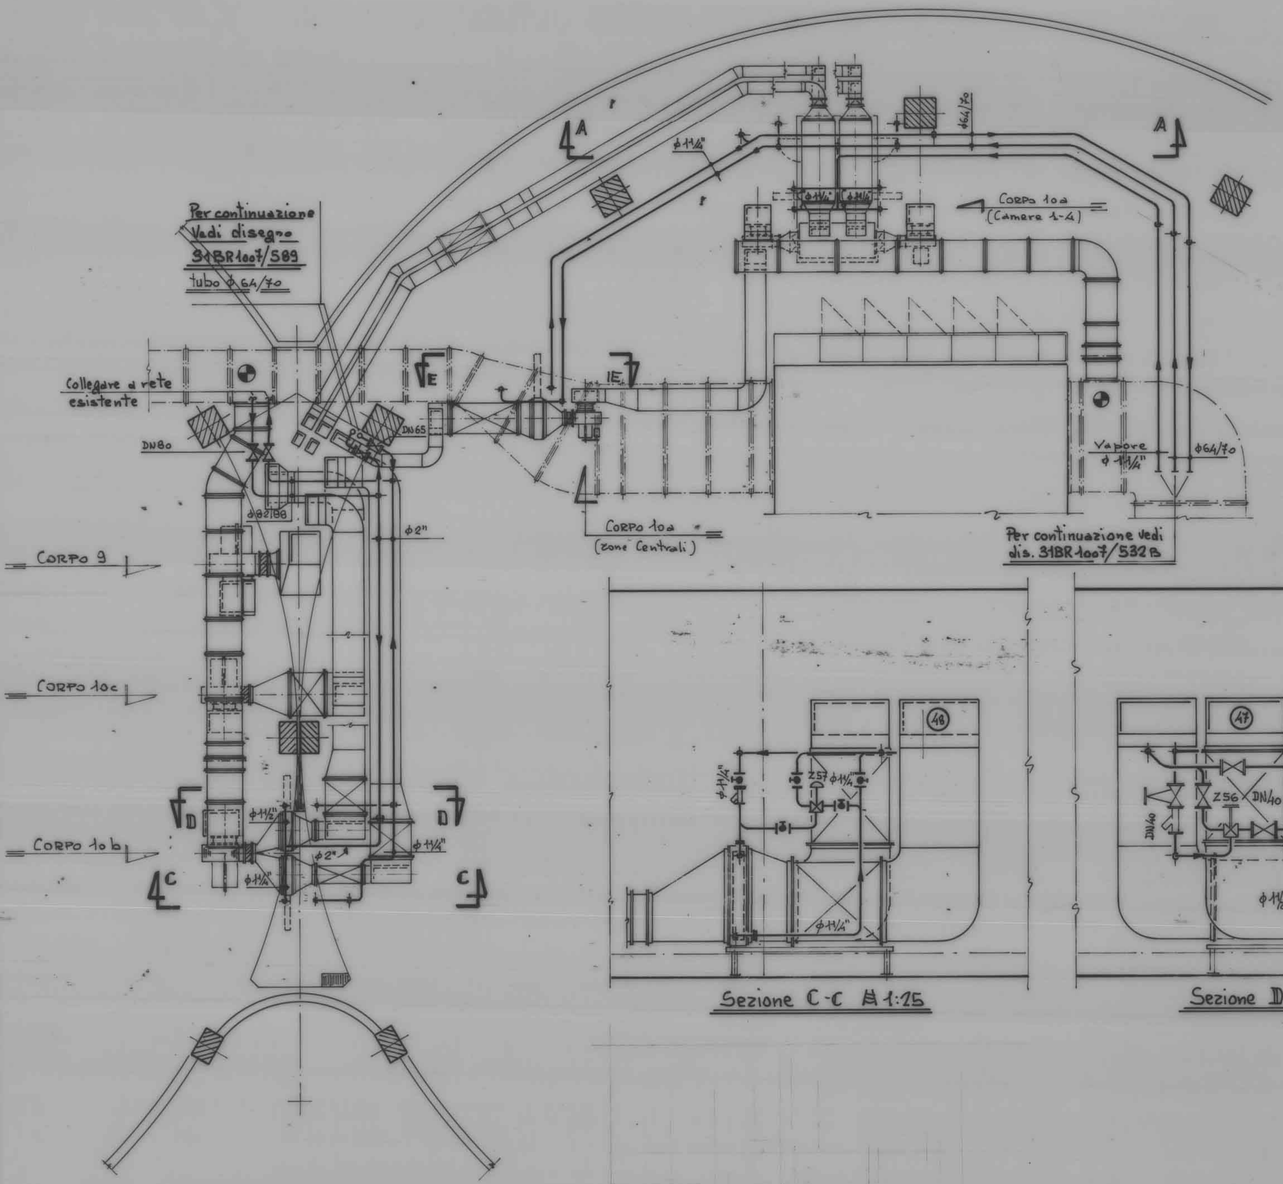

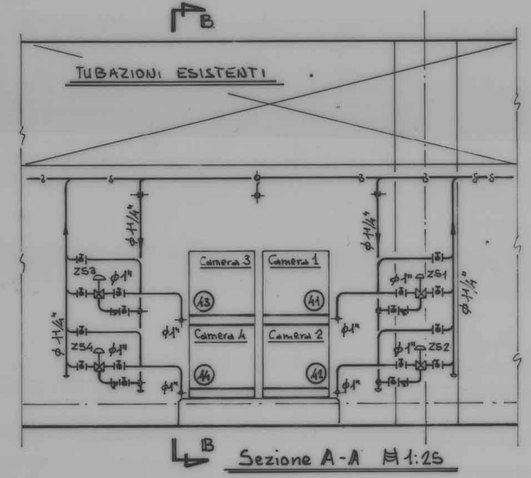

Sezione A-A 1:25

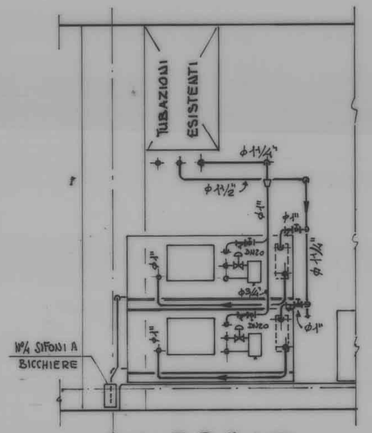

Sezione B-B 1:25

Sezione C-C 1:25

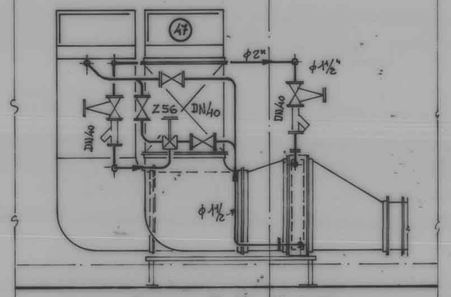

Sezione D-D 1:25

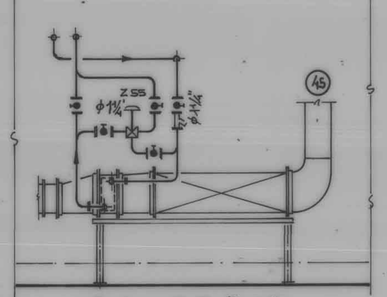

Sezione E-E 1:25

TABELLA BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO											
CORPO	Denominazione	A	B	Spess.	Tipo Pgo	Δp Acqua	Esecuzione	Zona	Canale N°	Corpo
10 a	Camera 1	550	300	100	2R5T	0.6	V-2	Z51	A1	10 a
//	" 2	550	300	100	2R5T	0.6	V-2	Z52	A2	//
//	" 3	550	300	100	2R5T	0.6	V-1	Z53	A3	//
//	" 4	550	300	100	2R5T	0.5	V-1	Z54	A4	//
10 a	Zone Centrali	650	360	130	3R6T	1.1	V-2	Z55	A5	10 a
10 b	Corridoio Esterno	480	900	130	3R15T	0.8	V-1	Z56	A7	10 b
10 b	Zone Centrali	480	900	100	2R15T	0.9	V-2	Z57	A8	10b

TABELLA VALVOLE PNEUMATICHE								
CORPO	Portata Kg/h	VALVOLA	ϕ	Kv	Δp	Testata	Zona
10 a	1050	V5816-2232	1/2"	2.5	1.9	V3000	Z51
//	1060	// - //	1/2"	2.5	1.93	//	Z52
//	990	// - //	1/2"	2.5	1.6	//	Z53
//	910	// - //	1/2"	2.5	1.4	//	Z54
10 a	1330	// -2234	3/4"	6	1.5	//	Z55
10 b	4200	// -2235	1"	10	1.95	//	Z56
10 b	3600	// -2235	1"	10	1.3	V3000	Z57

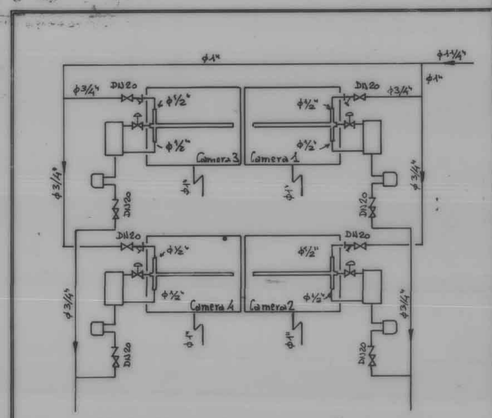

Schema collegamento vapore umidificazione condizionatori Camera 1÷4 - Corpo 10a

NB. Nei punti alti prevedere sfoghi aria. Nei punti bassi prevedere rubinetti di scarico. Tutti gli scarichi ei punti bassi devono essere convogliati in una rete a pavimento e collegata alla rete esistente a ▽ -12.

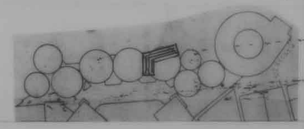

PS15 MILAN - ITALY

Sistemazione tubazioni condizionamento Corpi 10a - 10b - Pronto Soccorso 9-4.8a 5ª Sotto centrale - asp. Monza.

DATE	DRAWN	CHECKED	SCALE	REVISION	31BR1007/613
24/9/86	Orsini		1:50 1:25		